OPTIMA spol. s r.o.

=Rstáv. - hala 3

ROZVADĚČ TECHNOLOGIÍ - stávající

Rozvaděč OCP
Výrobce:

OBSAH:

1-2 TYPOVÉ HODNOTY, PROVEDENÍ
10 POJISTKOVÉ VÝVODY

Vypracoval:	Ing. Petr Pilnáček	Investor:	VOJENSKÉ UBYT. A STAVEBNÍ SPRÁVA PARDUBICE	OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 0468/5209 11, fax: 0468/523935 e-mail: INFO@OPTIMA-VM.CZ	=Rstáv. LINIOVÉ SCHÉMA	Zak.číslo: 2740-07-3	A.Č.: 2129	Listů: 3
Kontroloval:	Ing. Petr Pilnáček	Akce:	STAVEBNÍ OPRAVY b.č.72 TÝNIŠTĚ N.O.			Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum:	11-2007					Měřítko:	F.2.13	1

OPTIMA spol. s r.o.

TYPOVÉ HODNOTY:

Napěťové soustavy: ČSN 33 2000-3
3+N+PE 230/400V AC 50Hz TN-C-S

Ochrana neživých částí
- samočinným odpojením od zdroje (ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1)

Ochrana živých častí
- izolovaním živých častí
- zábranami alebo krytím

Ochrana pred dotykom živých a neživých častí:

PROVEDENÍ:

Provedení	Doplnění stávajícího rozvaděče technologie pojistkovými vývody pro linku delaborace munice
Krytí	stávající
Přívod/vývod:	vrchem / vrchem
Výška horní hrany rozvaděče:	**2100mm nad podlahou**
Výška označení rozvaděče:	**min 100mm**

Všechny vodiče svorky a přístroje MUSÍ být označeny.
Nepoužité otvory pro vývodky musí být zakryty krytem

Vypracoval:	Ing. Petr Pilnáček	Investor:	VOJENSKÉ UBYT. A STAVEBNÍ SPRÁVA PARDUBICE	OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 0468/5209 11, fax: 0468/523935 e-mail: INFO@OPTIMA-VM.CZ	**=Rstáv.** **LINIOVÉ SCHÉMA**	Zak.číslo: 2740-07-3	A.Č.: **2129**	Listů: 3
Kontroloval:	Ing. Petr Pilnáček	Akce:	STAVEBNÍ OPRAVY b.č.72 TÝNIŠTĚ N.O.			Změna/Datum:	V.č.: **F.2.13**	List: **2**
Datum:	11-2007					Měřítko:		

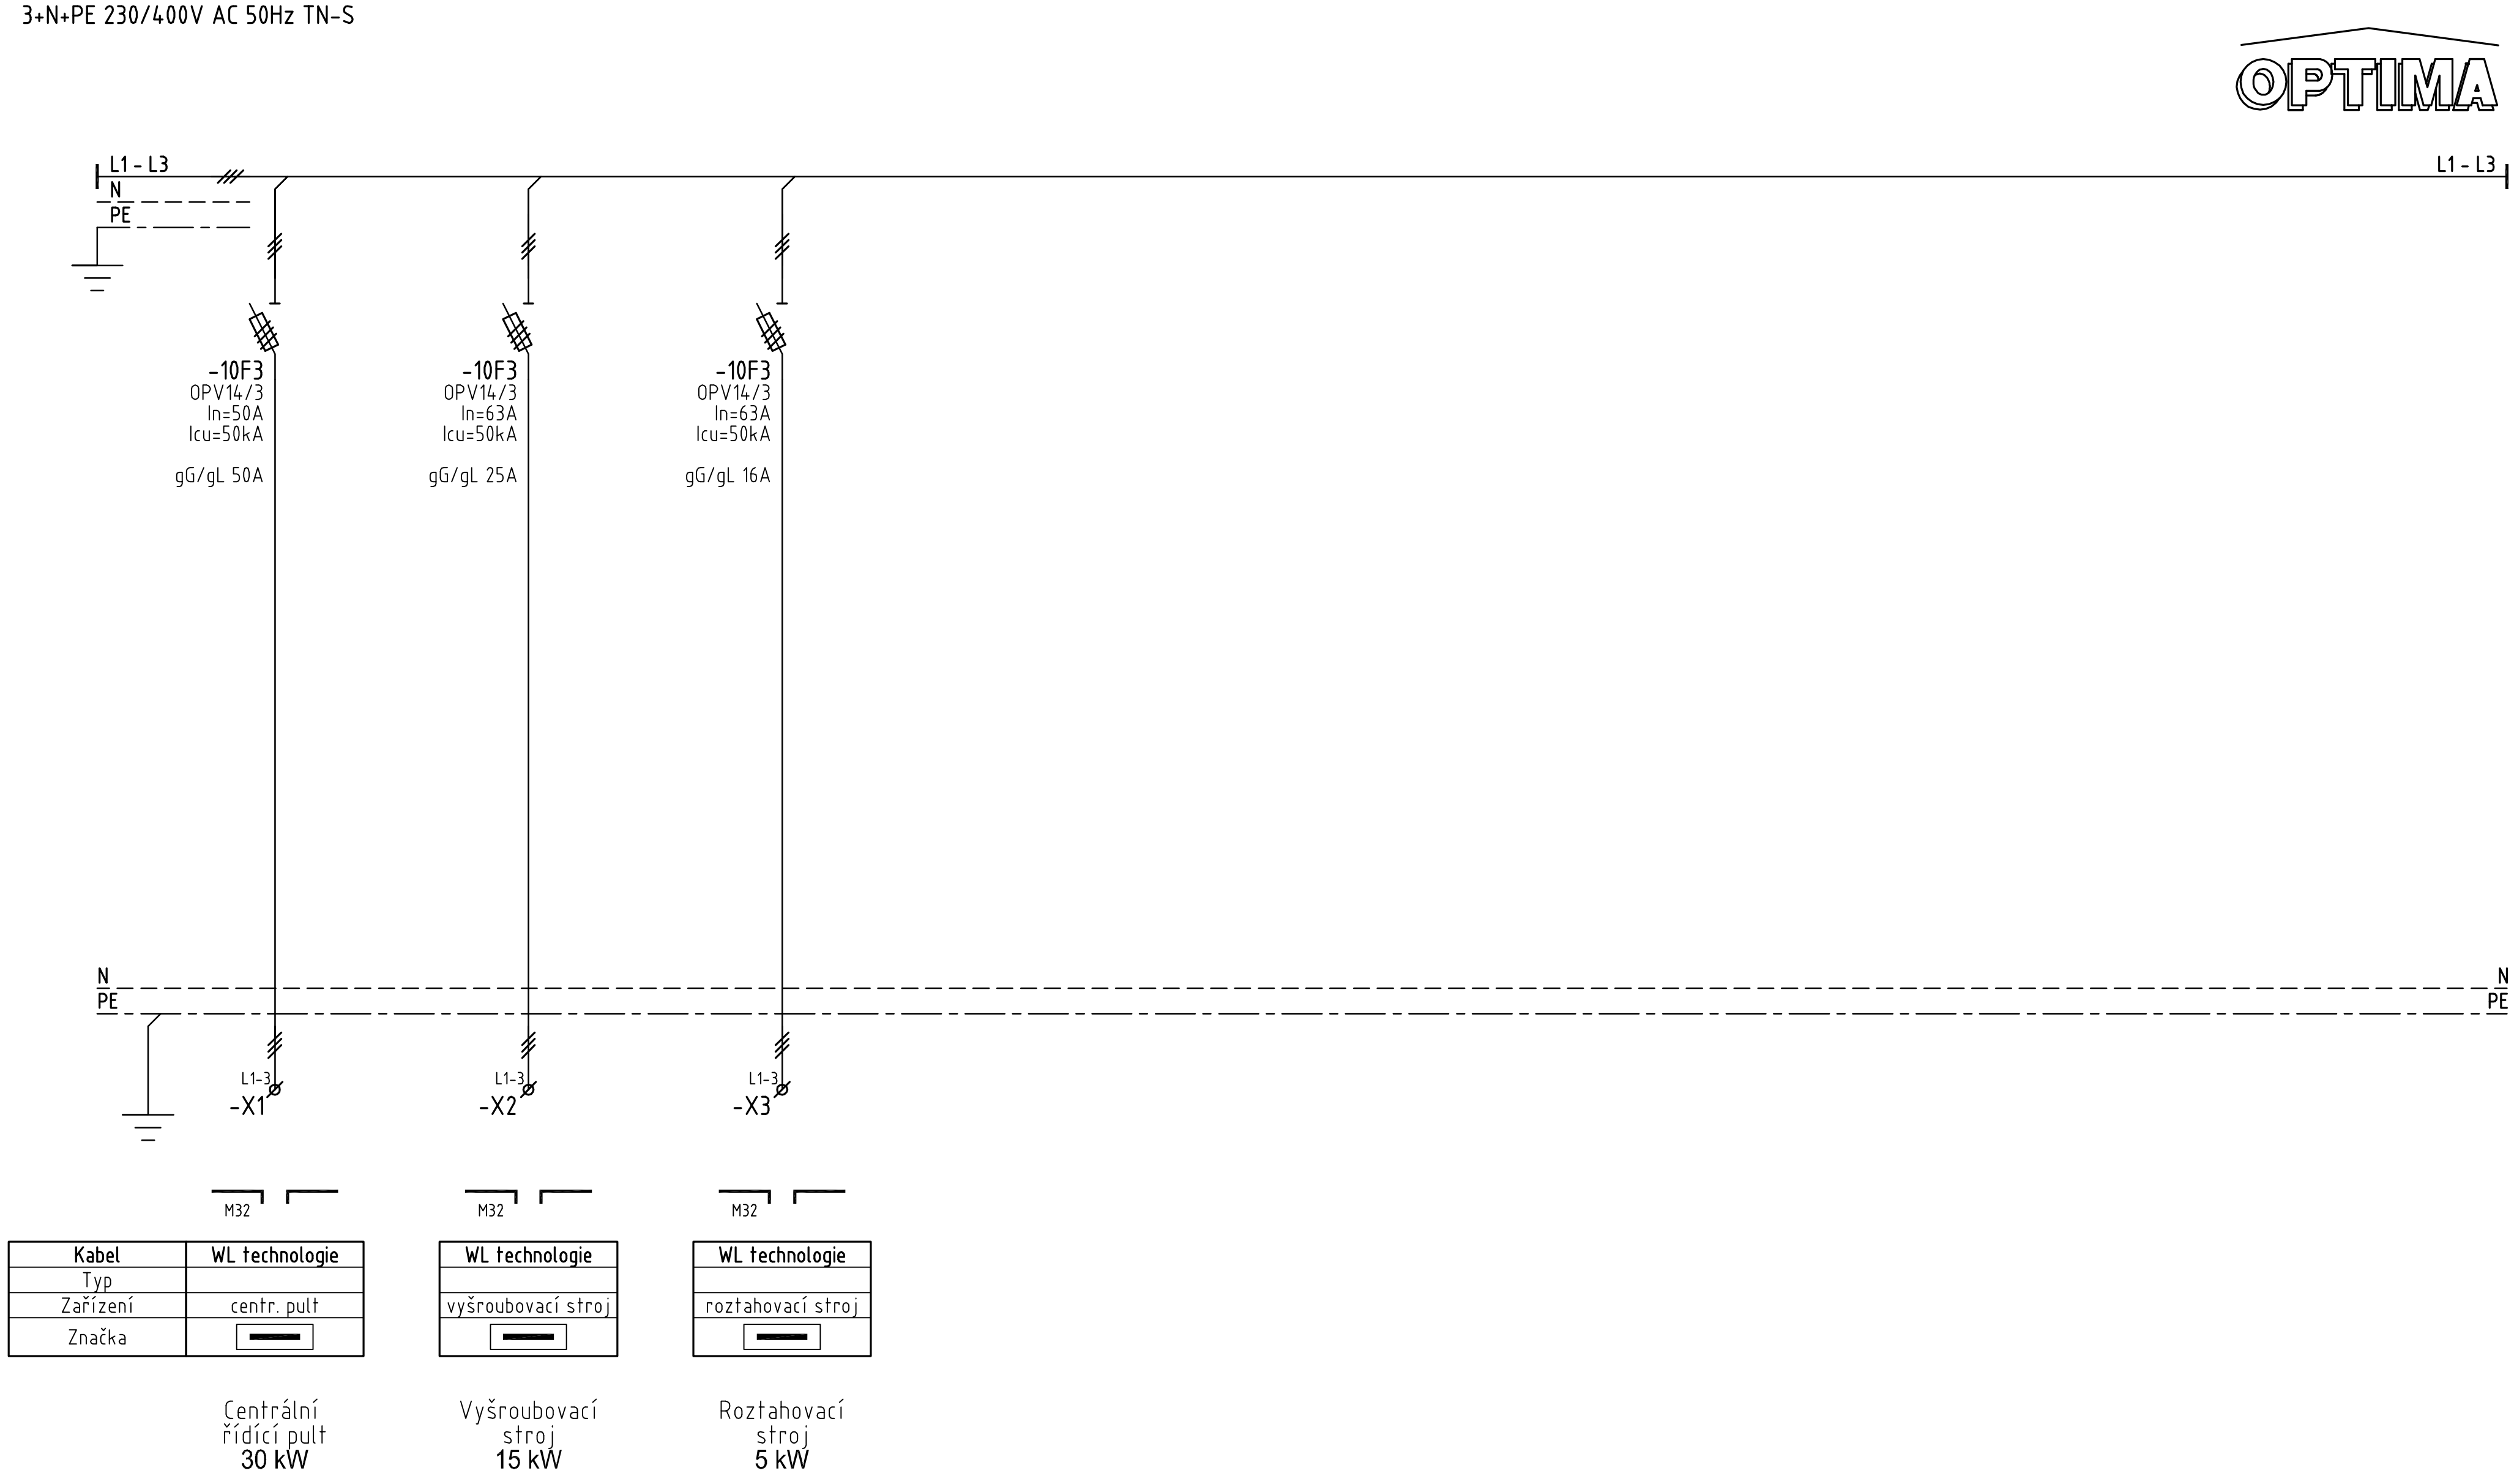
3+N+PE 230/400V AC 50Hz TN-S
L1 - L3
N
PE
-10F3
OPV14/3
In=50A
Icu=50kA
gG/gL 50A
-10F3
OPV14/3
In=63A
Icu=50kA
gG/gL 25A
-10F3
OPV14/3
In=63A
Icu=50kA
gG/gL 16A
L1 - L3
N
PE
N
PE
L1-3
-X1
L1-3
-X2
L1-3
-X3
M32
M32
M32
Kabel
Typ
Zařízení
Značka
WL technologie
centr. pult
WL technologie
vyšroubovací stroj
WL technologie
roztahovací stroj
Centrální řídící pult
30 kW
Vyšroubovací stroj
15 kW
Roztahovací stroj
5 kW

OPTIMA spol. s r.o.

Vypracoval:	Ing. Petr Pilnáček		Investor:	VOJENSKÉ UBYT. A STAVEBNÍ SPRÁVA PARDUBICE
Kontroloval:	Ing. Petr Pilnáček		Akce:	STAVEBNÍ OPRAVY b.č.72 TÝNIŠTĚ N.O.
Datum:	11-2007			

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 0468/5209 11, fax: 0468/523935
e-mail: INFO@OPTIMA-VM.CZ

=Rstáv.
LINIOVÉ SCHÉMA

Zak.číslo:	2740-07-3	A.Č.:	**2129**	Listů:	3
Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Měřítko:			**F.2.13**		**10**